

## ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa działając w oparciu o art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), w związku z **postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EWG Energia Sp. z o.o. ul. Okrzei 17, 59-220 Legnica**, na przejścia projektowaną linią kablową eWN 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm<sup>2</sup> (trzy przewody) i kabla sterowania elektroenergetycznego (jeden przewód) w rurach osłonowych HDPE średnicy 160 mm i długości L=11m, Rowu Czarnego, metodą przewiertu sterowanego przesyła projekt decyzji oraz fragment mapy zasadniczej z miejscami faktycznego przejścia liniami pod dnem cieku..

Na podstawie art. 10 § 1 kpa informujemy, iż wszelkie propozycje, wyjaśnienia, zażycia i żądania w tej sprawie można zgłaszać Wydziałowi Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Raclawicka 13 (pokój 408, tel. 094342-84-04; [dariusz.tkacz@powiat.koszalin.pl](mailto:dariusz.tkacz@powiat.koszalin.pl)) w terminie do **5 dni** od daty otrzymania lub od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.


Niezgłoszenie uwag lub ewentualnego sprzeciwu w powyższej sprawie w określonym terminie będzie traktowane jako brak sprzeciwu do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Z up. STAROSTY

Dariusz Tkacz  
Inspektor

# PROJEKT

OŚ.6341.130.2011.DT

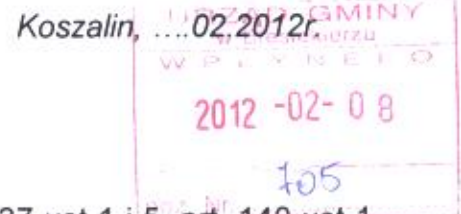

## DECYZJA

### Na podstawie :

- art. 9 ust. 2 pkt 1b, art. 122 ust.1 pkt 3, art. 123 ust 2, art. 127 ust 1 i 5, art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
- art.104 i 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.),  
oraz  
upoważnienia Starosty Koszalińskiego nr 10/12 z dnia 1 lutego 2012r. do załatwiania spraw w jego imieniu,

orzekam udzielić:

## POZWOLENIE WODNOPRAWNE

**EWG Energia Sp. z o.o. ul. Okrzei 17, 59-220 Legnica**, na przejścia projektowaną linią kablową eWN 3 x XRUHAKXS 1 x 120 mm<sup>2</sup> (trzy przewody) i kabla sterowania elektroenergetycznego (jeden przewód) w rurach osłonowych HDPE średnicy 160 mm i długości L=11m, Rowu Czarne, metodą przewiertu sterowanego:

- 1) w km 6+161 działka nr 202 obręb Warnino, gmina Biesiekierz, o współrzędnych w układzie WGS84 N:54°11'17.77"; E: 15°95'14.50" i parametrach:

- |  |                |
|--|----------------|
| - rzędna góry rur                          | - 22,22 m npm, |
| - najniższa rzędna dna w miejscu przejścia | - 23,53 m npm  |
| - głębokość przykrycia                     | - 1,00 m       |
| - długość rur osłonowych w rzucie poziomym | - 10,00 m.     |

- 2) w km 8+330 działka nr 57 obręb Warnino, gmina Biesiekierz, o współrzędnych w układzie WGS84 N:54°12'83.16"; E: 15°93'64.85" i parametrach:

- |  |                |
|--|----------------|
| - rzędna góry rur                          | - 23,70 m npm, |
| - najniższa rzędna dna w miejscu przejścia | - 24,78 m npm  |
| - głębokość przykrycia                     | - 1,08 m       |
| - długość rur osłonowych w rzucie poziomym | - 11,00 m.     |

z zachowaniem warunków zawartych w operacie wodnoprawnym z listopada 2011r. stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

### Zobowiązuje się korzystającego z pozwolenia do:

1. nie zmieniania istniejących stosunków wodnych w wyniku wykonywanych prac,
2. usuwania ewentualnych szkód, mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia i ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności,
3. odbudowy sieci drenarskich w razie konieczności rozwiązania kolizji z prowadzoną linią energetyczną,
4. każdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji przejścia,

### Pouczenie

1. Przedmiotowe pozwolenie swoim zakresem obejmuje wyłącznie grunt w granicach działek 57 i 202 obręb Warnino – Rów Czarny, tj. miejsce przejścia infrastrukturą linową pod dnem rzeki.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych,
3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

### Uzasadnienie

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego złożył Zdzisław Wieczorek, z pełnomocnictwa Inwestora, w dniu 23.12.2011r. Wniosek uzupełniono, zgodnie z żądaniem organu w dniu 12.01.2012r. o cyfrową wersję dokumentacji.

W dniu 12.01.2012r., na podstawie art. 10 kpa, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W wyznaczonym terminie wpłynęło stanowisko Pani Marii Thoryk, zam. Warnino właścicielki działek sąsiadujących z projektowanym przejściem (pismo z dnia 23.01.2012r.) wyrażające w treści sprzeciw do całości inwestycji polegającej na wykonaniu infrastruktury technicznej do projektowanej elektrowni wiatrowej, w obrębie miejscowości Warnino oraz wątpliwości co do precyzyjnej lokalizacji przejścia.

W dniu 30.01.2012r. organ wezwał do uzupełnienia wniosku o korektę lokalizacji przejścia i jednocześnie pouczył strony, że postępowanie wodnoprawne w sprawie decyzji na przekroczenie wód powierzchniowych linią energetyczną na podst. art. 9 ust 2 pkt 1b prawa wodnego, zawiera się tylko w obrębie działek 57 i 202 w Warninie i nie ma odniesienia do dalszego jej przebiegu. Oznaczenie lokalizacji na mapie zasadniczej wraz ze współrzędnymi geograficznymi Wnioskodawca dołączył do dokumentacji w dniu 03.02.2012r.

Ciek Rów Czarny jako urządzenia melioracji wodnych podstawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi własność Skarbu Państwa, a zarządzana jest przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Koszalinie, który pismem znak EKO-5012/60/1/11/WM z dnia 30.08.2011r. uzgodnił trasę przejść zaznaczając konieczność rozwiązania kolizji z urządzeniami drenarskimi. Układanie linii energetycznych wraz ze sterowaniem ma związek z planowaną budową elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Warnino.

Zgodnie z art. 5 pkt 1, art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635) oraz częścią III poz. 24 złożono opłatę skarbową w wysokości 434,00 zł.

***Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.***


Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Koszalińskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



N 54° 14' 17.77"  
E 15° 55' 46.50"



N 54° 14' 17.77"  
E 15° 55' 46.50"

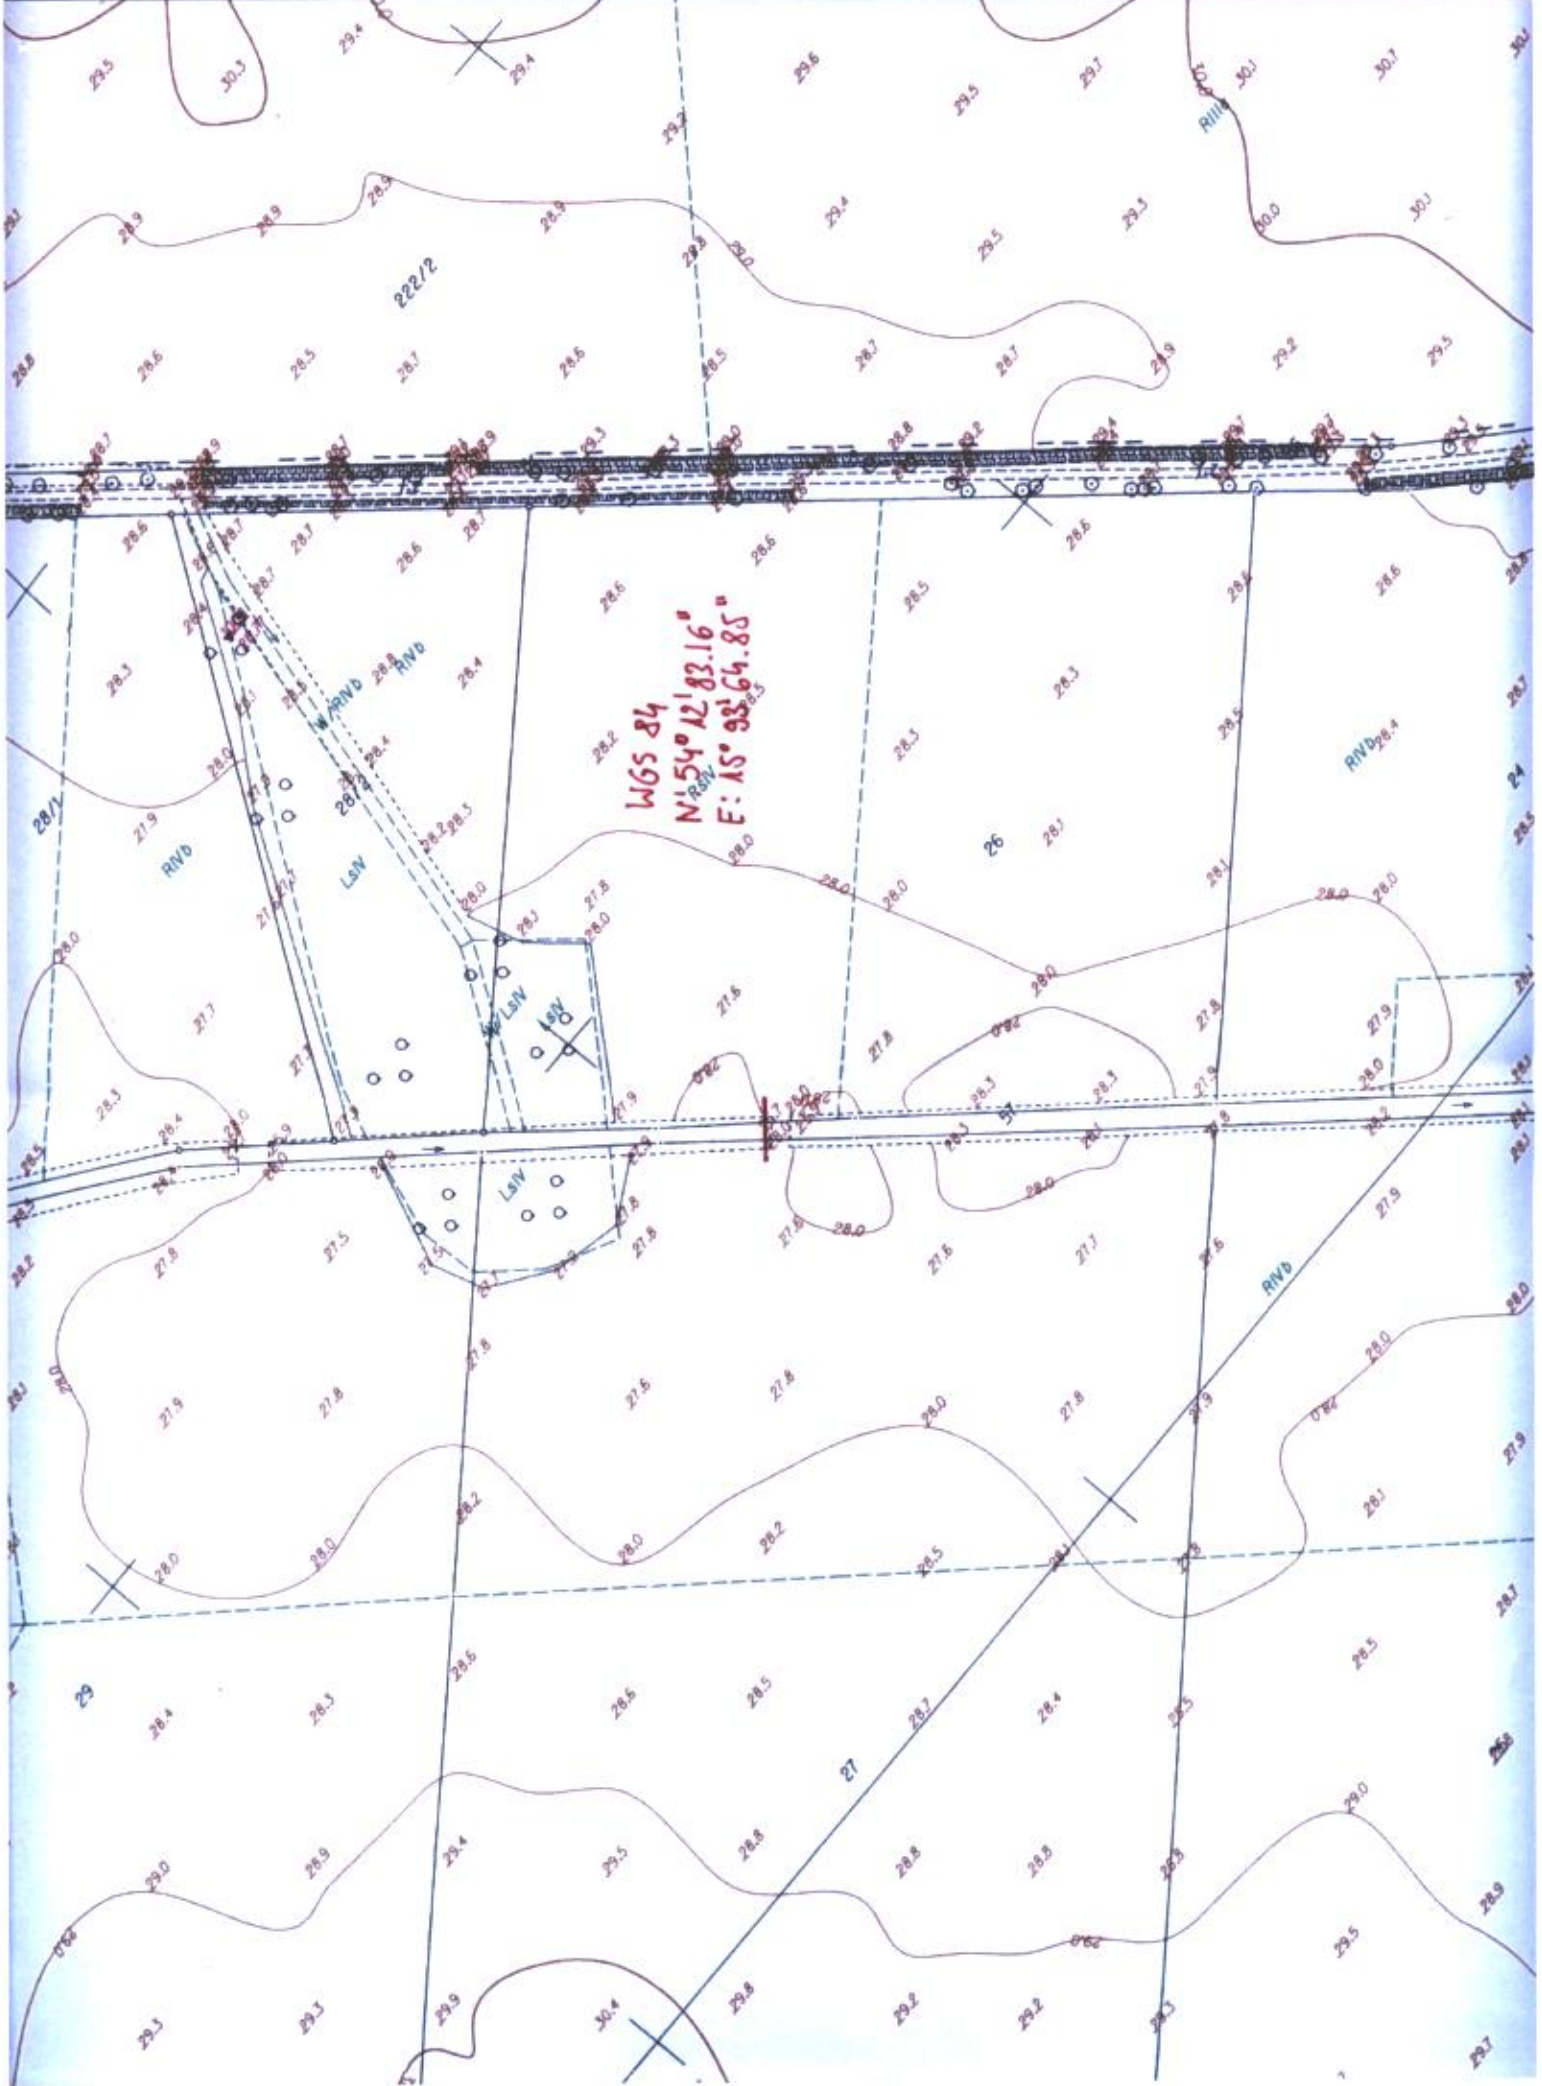

WGS 84  
N: 54° 12' 83.16"  
E: 15' 33' 64.85"

222/2

RVD

LSW

RVD 28.4

RVD

RILL

